

## **Beredskabsplan for Janderup Vandværk**

Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune.

Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket og beredskabet i forbindelse med en indsats på det enkelte vandværk, og at det med sine informationer skal kunne stå alene i forbindelse med indsats ved uheld, forureningssager mv.

Der foretages en årlig opdatering af actioncards for de private vandværker i forbindelse med opdatering af beredskabsplanen.

Planen omfatter følgende kapitler:


1. Vurdering af krisen/forureningen
2. Varde Kommunes beredskab
3. Ekstern telefonliste
4. Intern telefonliste
5. Alarmering udover telefonopkald
6. Nødforsyning
7. Efter en krise/forurening

Bilag

1. Vejledning til udfyldelse af nødforsyningsplan og sikring af vandværket mod hærværk

# 1. Vurdering af krisen/forureningen

Værktøj til formanden/driftsleder, hvem skal inddrages?

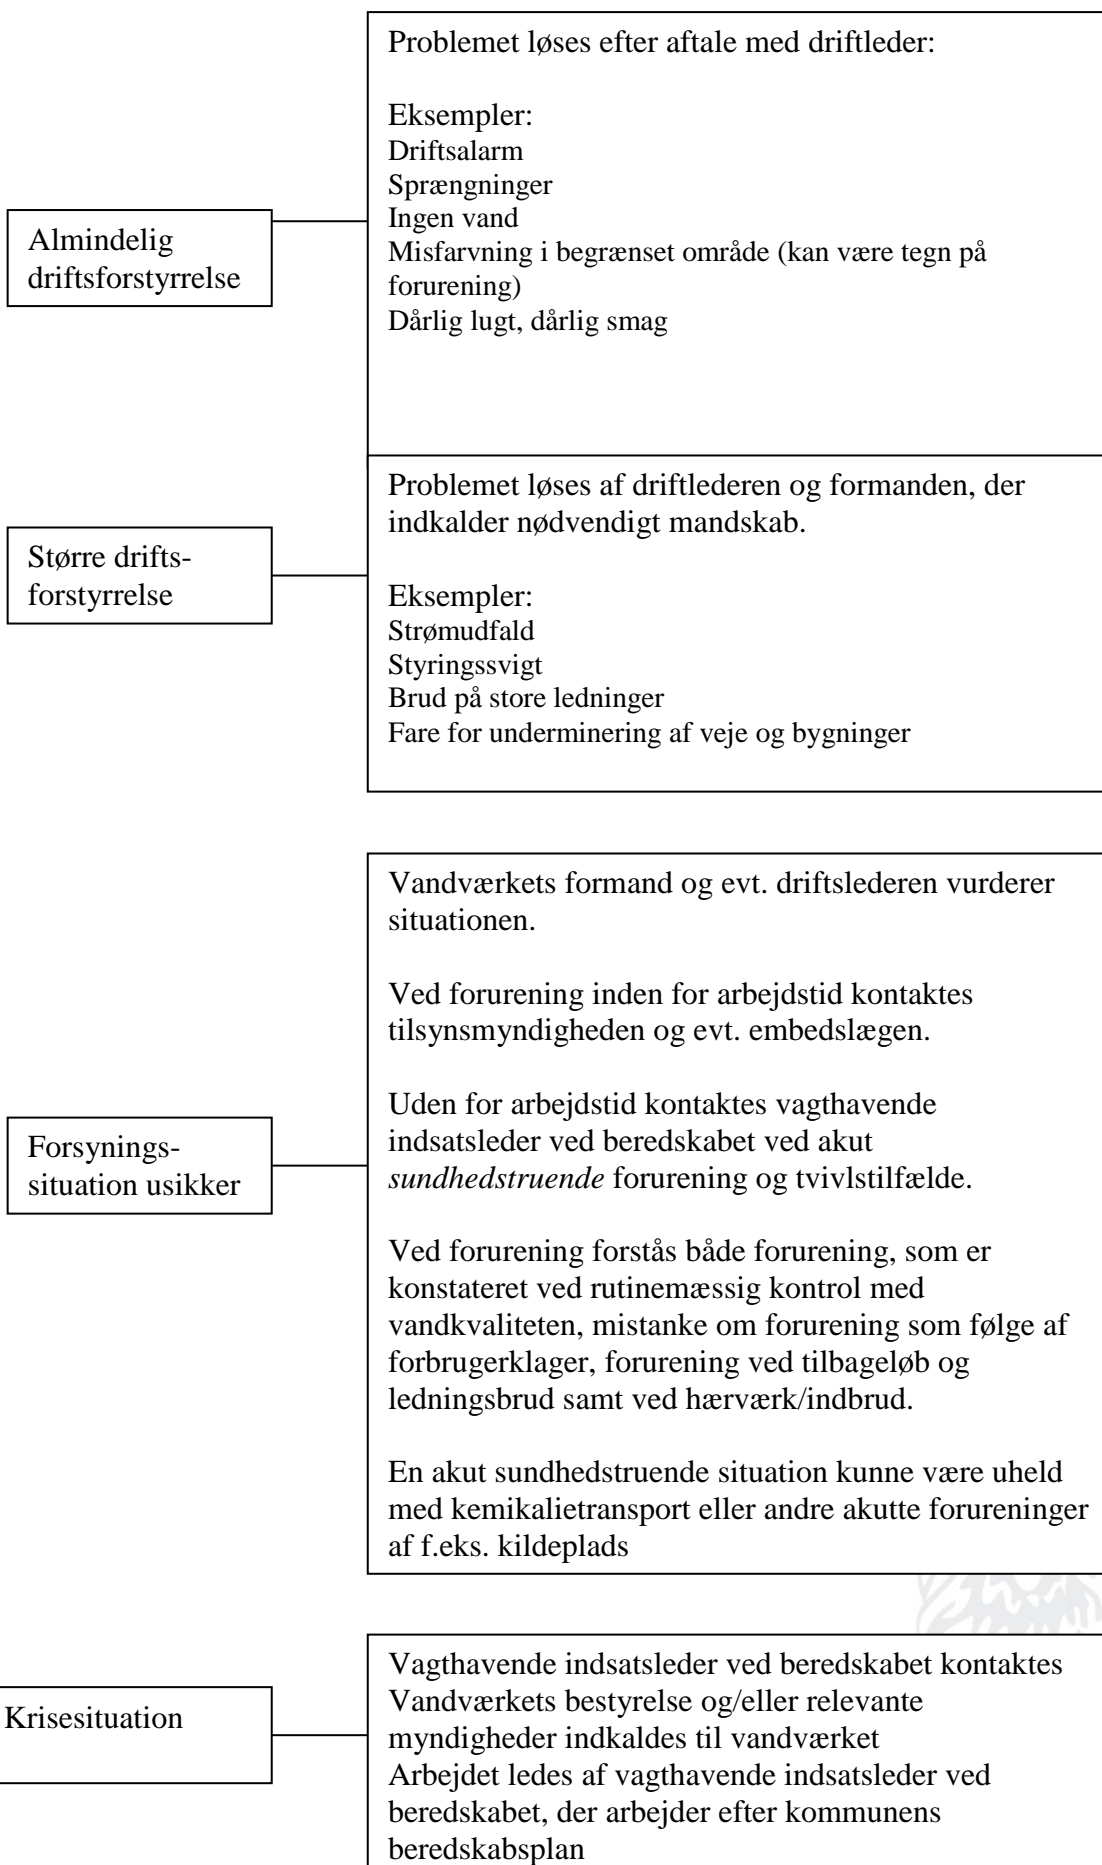

## 2. Varde Kommunes beredskab

Beredskabet består af følgende i kommunen:

- Vagthavende indsatsleder-redningsberedskab, herefter "ISL-RB" (ved krisesituationer i samarbejde med "Varde Kommunes krisestab")
- Det kommunale tilsyn, herefter "tilsynsmyndigheden"

Det samlede beredskab består desuden af:

- Vandværkets formand/bestyrelse
- Embedslægeinstitutionen
- Politidirektøren

**ISL-RB der refererer til kommunens beredskabschef, har til enhver tid det overordnede ansvar for den tekniske indsats på selve skadestedet. Indsættes der andre sagkyndige beredskabsaktører i et indsatsområde, ligger ansvaret for den faglige indsats hos den udsendte leder for dette beredskab, jf. sektoransvaret.**

Emne	Ansvarlig
<b>Vurderingen af forureningen</b> (risiko, omfang og farlighed)	Embedslæge i samarbejde med tilsynsmyndigheden
<b>Information til forbrugere</b> (straks og løbende under opklaringen)	Vandværk
<b>Information af pressen</b> Afhængig af forureningens omfang og karakter vurderes det, hvem der skal orienteres og hvordan.	Tilsynsmyndighed i samarbejde med vandværk. Ved akut forurening uden for arbejdstid ISL-RB
<b>Vurdering af behovet for analyser</b> (antal, hvilke stoffer, og hvor der bør udtages prøver)	Tilsynsmyndighed i samarbejde med embedslæge
<b>Vurdering af analyseresultater</b> (hvornår kan beredskabet afblæses)	Embedslæge i samarbejde med tilsynsmyndighed
<b>Etablering af afværgeforanstaltninger</b>	Vandværk i samarbejde med vagthavende ISL-RB
<b>Etablering af nød vandforsyning</b>	Vandværk

Beredskabschef/Teknik og Miljø holdes løbende orienteret om udviklingen via ISL-RB og tilsynsmyndigheden.

### Ved krise/krigssituation

I krise/krigssituation indgår vandforsyningssikkerheden for borgerne i en overordnet prioritering i kommunens kriseberedskab. Primært skal man sikre videreførelsen af en række livsnødvendige forsyningsområder - vandforsyning, spildevandsafledning, vejvedligeholdelse, renovation m.m. Kommunens beredskab sikrer en effektiv samordning og udnyttelse af de tilgængelige ressourcer. Al information koordineres med kommunens beredskab.

### Orientering af forbrugere og presse generelt

Husk at ringe ud fra mobiltelefoner, så de indgående linier ikke blokeres. Se under alarmering udover telefonopkald, afsnit 5.

### 3. Ekstern telefonliste

	Kontaktliste til vandværkets beredskabsplan		
Kontakt	Dag	Aften	Mobil evt. mail
Embedslægen	72227950	70220269	sesyd@sst.dk
Alarmcentral	112		
Politi	114		
Varde kommune Teknik og Miljø	79947110		23848924
Kommunens Miljøvagt	79947413		23381770
Falck	70102030		
Beredskab Nord	76765000		Vagthavende indsatsleder 21433463
Radio Charlie	75225422		
Radio TV Syd	76303132		
Regional Radio P4 SYD	73337999	73337999	Radio-syd@dr.dk
Ugeavisen			www.ugeavisen.dk
Jydske Vestkysten	79124500		www.jv.dk
Vagtlægen Regionsyd (skadestuen)	70110707	70110707	www.sydvestjysksygehus.dk
Syd Energi	70115000		73422929 Fortrolig nummer
Virksomheden Drift Varde Kommune	79946531		20751360




#### 4. Intern telefonliste.

Kontakt	TELEFON		
	Dag	Aften	Mobil
Formand Henning Tobiasen			30326496
Driftleder/kasser Mathias Dreyer			40369038
Bestyrelsesmedlem Preben Nielsen			24968502
Bestyrelsesmedlem Kaj Verner Hansen			23688900
Bestyrelsesmedlem Gudmund Andersen			20678367
VVS-mester Janderup Smed v/Preben Pedersen	75258058		40268058
EL-PRO			75258500
El-installatør JB-EL v/Kaj Mortensen	40368433		40368433
Entreprenør Bjarne Nielsen	21771708		21771708
Nabovandværk 1 Din forsyning	75457247		
Nabovandværk 2			
Laboratorium			
Markvandinger der kan bruges til nødvandforsyning			
Læge			
Sygehus/skadestue			-
Beredskabsdistrikter			21433463

<b>Følsomme forbrugere:</b>			
Plejhjem			
Børnehave			
Dagplejere			
Landbrug med dyrehold Rudie Grooters	<b>23284955</b>		
Danisk ARGO	<b>56789000</b>		
Landbrug med dyrehold Lars Tobiasen	<b>50951580</b>		
Læger/tandlæger			
Levnedsmiddelproducenter			
Skoler			
Spisesteder			
Institutioner			

## 5. Alarmering udover telefonopkald

Afhængig af forureningens omfang og karakter vurderes det, hvem der skal orienteres og hvordan.

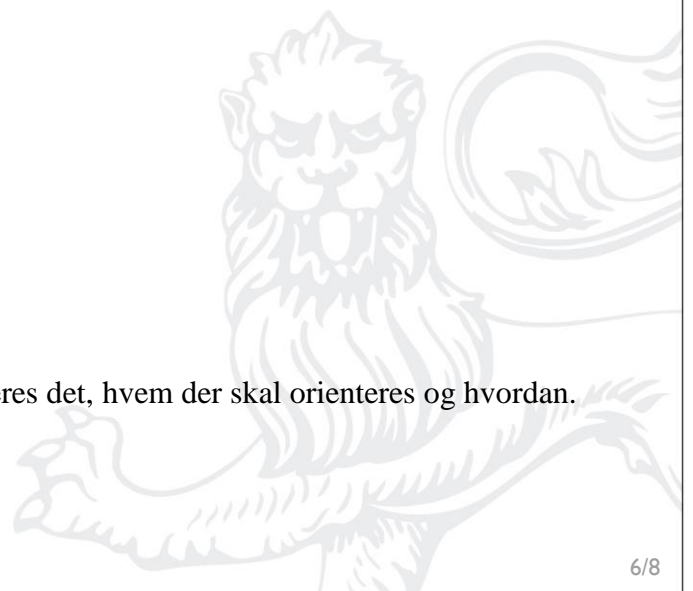

I en beredskabssituation skal det også vurderes, hvem der bør stå for orienteringen til omverdenen. Ved større kriser har ISL-RB ansvaret for, at informere pressen samt for at forbrugerne bliver informeret, hvis politiet ikke er til stede. Informationsarbejdet foregår i samarbejde med de involverede parter.

Ved mindre forureninger har vandforsyningen ansvaret for at forbrugerne holdes informeret. Dette gøres i samarbejde med de involverede parter. Pressen involveres ikke aktivt, men henvendelser fra pressen besvares af vandværket og tilsynsmyndigheden.

Ved forureninger, hvor der skal træffes særlig foranstaltninger (f.eks. kogning eller forbud mod at drikke vandet), er det vigtigt, at den enkelte forbruger hurtigst muligt orienteres. Det valgte medie afhænger af vandværkets størrelse samt om antallet af kritiske forbrugere. Beslutning om uddeling af løbesedler kan træffes af tilsynsmyndigheden (Team Miljø). Beslutning om andre former for alarmering træffes af vagthavende ISL-RB, jf. afsnit 1 og 2.

### **Ved alarmering/orientering er der følgende muligheder:**

**Politiet** kan via Danmarks Radio udsende beredskabsmeddelelser, eller varsle via højtalervogne og/eller sirener.

**Radio/TV.** Regionale radio-/TV stationer er både velegnede og villige til løbende at fungere som talerør for kriseledelsen.

**Den skrevne presse.** Aviser og dagblade er velegnede til løbende orientering. Udover den almindelige orientering om situationens udvikling kan man eventuelt indrykke annoncer med ofte stillede spørgsmål og svar, råd fra embedslægen osv.

**Pressemeddelelser.** Præcise og regelmæssige pressemeddelelser er et godt informationsredskab.

**Løbesedler.** Det anbefales, at man både informerer via massemedier og ved direkte henvendelse til borgerne i de(t) berørte område(r). Det er meget vigtigt, at man noterer nøjagtigt, hvor der uddeles og hænges sedler op.

**Hjemmeside.** Kommunens og evt. vandværkets hjemmeside er gode til løbende informationer.

**E-mail.** Elektronisk post er en måde, hvorpå man kan nå en gruppe udvalgte personer relativt hurtigt.

**Servicetelefon.** Der kan etableres et "voice response" nummer, som borgene kan ringe til og få opdaterede basisinformationer og råd. Har kommunen en servicetelefon, kan dette nummer benyttes.

## **6. Nødvandforsyning**

Der kan skaffes nødvandforsyning ved:

Læs bilag 1 hvor der er vejledning til sikring af nødforsyning og overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udfyldelse af afsnit 6.

## **7. Efter en forurening/krise**



## **Bilag 1.**

Vejledning til nødforsyningsplan samt sikring af vandværk og vandforsyning  
Det enkelte vandværk beskriver i afsnit 6, hvordan der kan skaffes nødvandforsyning.

### **Boringer og vandværk**

Hvilken indflydelse har svigt ved de enkelte boringer på vandforsyningen

Hvilke alternativer er der, hvis boringerne bliver forurenede.

Nødforsyning fra markvandingsboringer. Der udarbejdes en liste over anvendelige markvandingsboringer, som kan anvendes som nødvandforsyninger.

Hvilke alternativer er der, hvis vandværkets beholdere bliver forurenede.

### **Nødvandforsyning – ringforbindelser og tanke**

Udnyttelse af eksisterende ringforbindelse. Hvor er den (så vidt muligt et kortbilag), hvordan aktiveres den osv. Det skal sikres, at forurening ikke breder sig til nabovandværkets ledningsnet.

Udnyttelse af planlagt ringforbindelse. Hvor er der kortest mellem vandværkernes forsyningsledninger (gerne kort).

Opstilling og påfyldning af vandtanke. Tanke kan blandt andet skaffes af ISL-RB, jf. alarmeringsliste. Har vandværket plan for udlevering af nøddrikkevand, der skal være udpeget udleveringssteder og opgjort kapacitet. Hver indbygger skal kunne forsynes med mindst 5 l i døgnet. Varde Kommune har dog den endelige forpligtigelse over for kommunens borgere med hensyn til nøddrikkevand.

### **Nødstrømforsyning**

Alle vandværker bør have stik for tilslutning af mobil generator. Beskriv form og kapacitet. Kan det tænkes, at strømforsyningen internt på vandværket bryder sammen, og hvilken indflydelse har det på vandforsyningen.

### **Sikring mod hærværk**

Alle vandværker skal have aflåste bygninger/højdebeholdere/kildepladser/boringer. Der kan eventuelt tilsluttes alarmanordning af en eller anden art.

